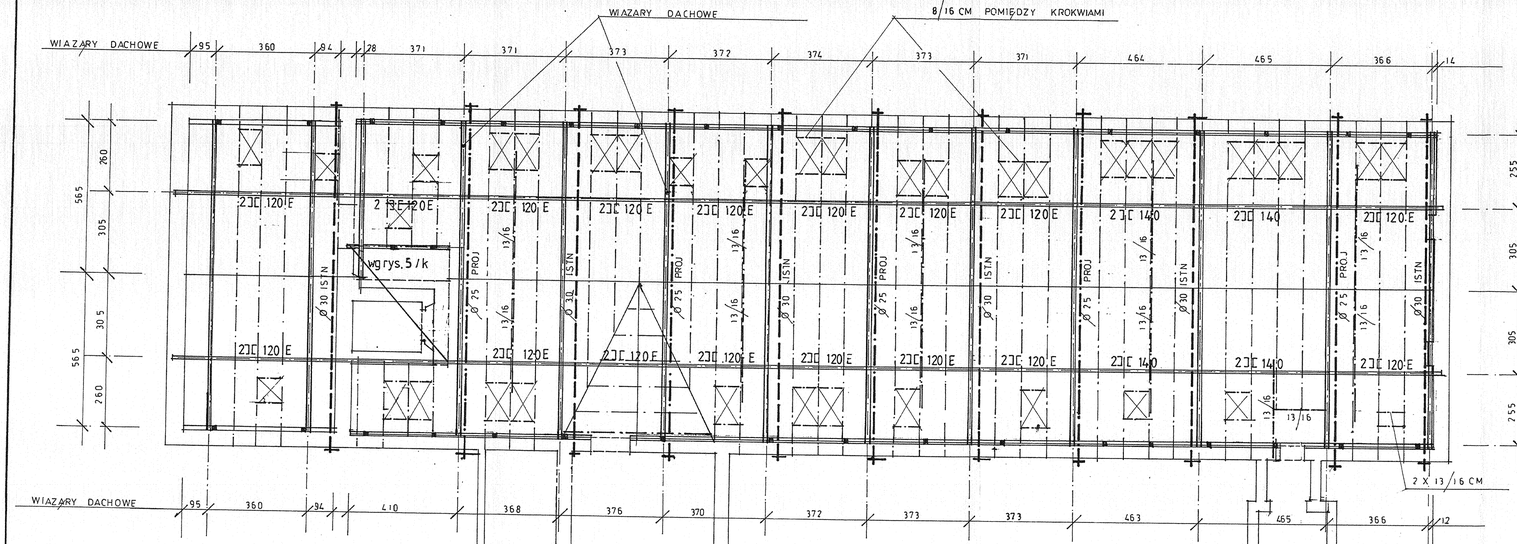

- USZKODZONE ELEMENTY WIĘŹBY WYMIENIĆ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ MYKOLOGICZNO-BUDOWLANĄ. STOSOWAĆ ELEMENTY O PARAMETRACH IDENTYCZNYCH JAK ISTNIEJĄCE
- W MIEJSCU MONTAŻU COKOŁÓW POD PODSTAWY WENTYLATORÓW DACHOWYCH POMIĘDZY KROKWIAMI ZAMONTOWAĆ WYMIANY 2 × 8/16 cm
- UŻYWAĆ GWOŹDZI GWINTOWANYCH PIERŚCIENIOWO

UWAGA

- WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCYCH WIĄZARÓW DREWNIANYCH WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH: RYS. NR 3/k ; 4/k
- ROZSTAWY PŁATWI PODANO ORIENTACYJNIE. DŁUGOŚCI WZMOCNIEŃ STALOWYCH PŁATWI KAŻDORAZOWO DOPASOWAĆ NA BUDOWIE
- NIE WOLNO OBCIĄŻAĆ PŁATWI ROZPOROWYCH WIĄZARÓW. USZTYWNIENIA PŁATWI ROZPOROWYCH WG RYS. 3/k
- POZOSTAWIĆ W STANIE NIENARUSZONYM RUSZT DREWNIANY NABITY KRZYŻOWO NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE

POZ.4. WZMOCNIENIA PŁATWI ISTNIEJĄCYCH

1 : 10

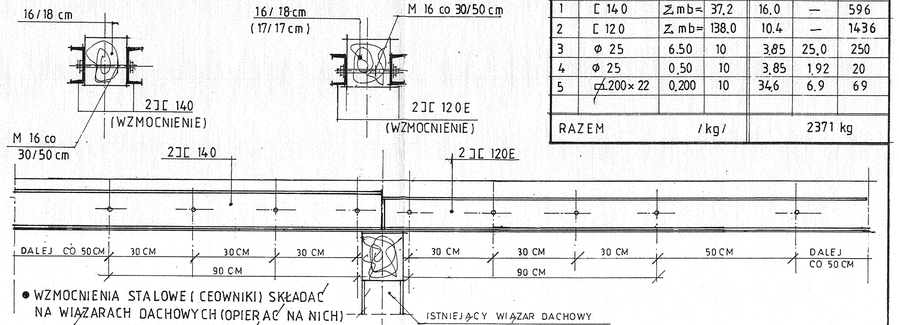

L.P.	ELEMENT	DŁUG.	SZT.	CIĘŻAR / kg / JEDN.	CIĘŻAR / kg / 1 ELEM.	CIĘŻAR / kg / ŁĄCZNY
1	[140	Σ mb =	37,2	16,0	—	596
2	[120	Σ mb =	138,0	10.4	—	1436
3	Ø 25	6.50	10	3,85	25,0	250
4	Ø 25	0,50	10	3,85	1,92	20
5	□ 200 × 22	0,200	10	34,6	6,9	69
RAZEM		/kg/				2371 kg

- WZMOCNIENIA STALOWE (CEOWNIKI) SKŁADAĆ NA WIĄZARACH DACHOWYCH (OPIERAĆ NA NICH)
- WZMOCNIENIA STALOWE SKRĘCAĆ Z PŁATWIAMI PO PODPARCIU — ODCIĄŻENIU ISTNIEJĄCYCH PŁATWI (PATRZ OPIS TECHNICZNY)

DREWNO KLASY K 33 (wilgotn. 15%)
STAL PROFILOWA St 3S

POZ.4. ; POZ.5.

POZ.5. ŚCIĄGI STALOWE

1 : 20

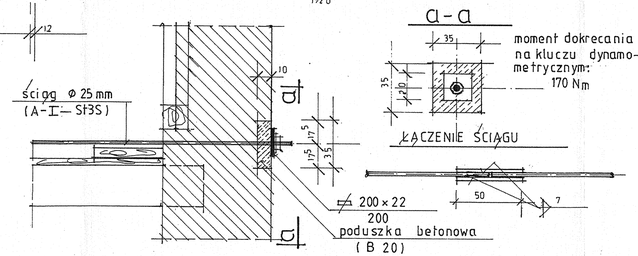

OBIEKT	ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. SEMPOŁOWSKIEJ 13 W BIELSKU-BIAŁEJ
INWESTOR	BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „TEATR GROTZKI"
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT	WIĘŹBA DACHOWA — RZUT POZIOMY WZMOCNIENIA. ŚCIĄGI STALOWE
AUTOR	mgr inż. R. KOZAK-RAFALSKA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. L. DROZDZ

UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE UAN-VI-1227/350/87
mgr inż. Renata Kozak-Rafalska
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

BRANŻA	KONSTRUKCJA
SKALA	1:100 (10)
DATA	09/2005
RYS. NR	2/k